

Schalldämm-Maß nach DIN 52 210-3

Baumusterprüfung

Antragsteller: Jansen Tortechnik GmbH & Co KG
Am Wattberg 51, 26903 Surwold

Bezeichnung des Verfahrens:
Prüfung DIN 52 210-03-M-L-P-W

Prüfdatum: 17.03.1998

Flächenbezogene Masse: 27 kg/m²

Prüffläche: 12 m²

Prüfräume:


Vol. V_S = 54 m³, V_E = 46 m³

Zustand: leer

Art: Prüfstand DIN 52 210-P-W

R_{w,P} aus Diagramm

R_{w,R} = R_{w,P} - 2 dB

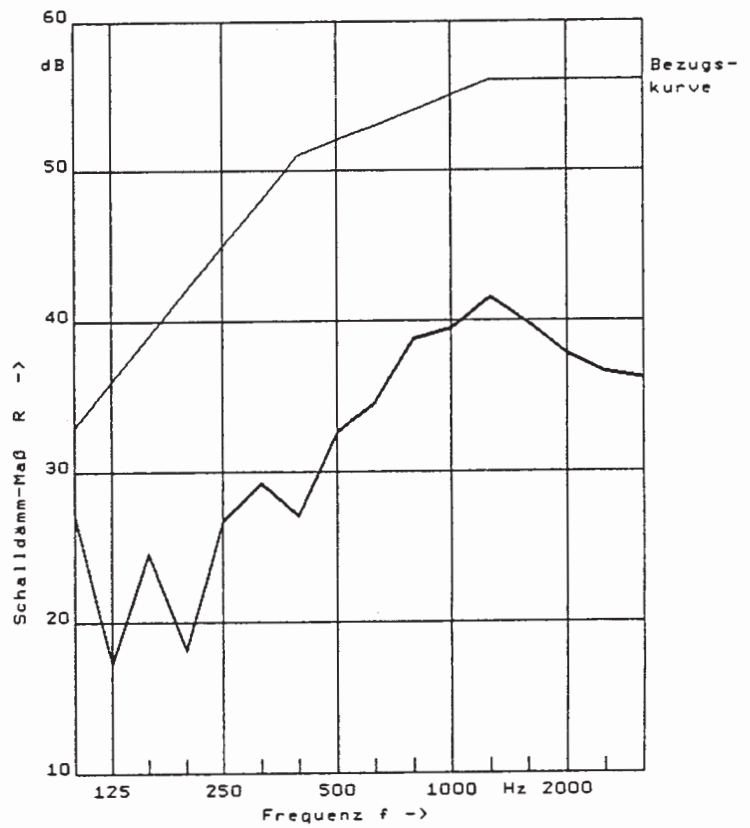

Bewertete Schalldämm-Maße

Meßwert: R_{w,P} = 35 dB

Rechenwert: R_{w,R} = - dB

Nr. des Prüfberichtes: 2010/0108-DK/br

Braunschweig, den 20. April 1998

Anlage 1

Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig



Der Prüfstellenleiter

Paulmann

Dipl.-Phys. Paulmann